


Esempi di impianto

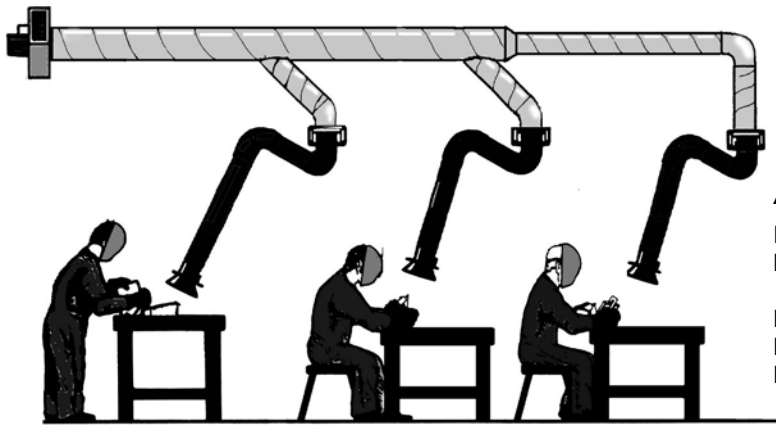

Alt. 1



Impianto centralizzato: 3x EA-3 con elettrov. FS-4700.
Elettrov. raccomandato in funzione del n.ro dei bracci:

- FS-3000: 2-3 bracci.
- FS-4700: 3-4 bracci.
- FA-6000: 4-5 bracci.

Alt. 2

Impianto centralizzato: 5x EA-3 con serranda automatica ASE-12, unità di controllo M-1000, ed elettroventilatore. - Elettrov. raccomandato in funzione del n.ro dei bracci:

- FS-2100: 2-4 bracci.
- FS-3000: 3-6 bracci.
- FS-4700: 4-8 bracci.
- FA-6000: 6-10 bracci.

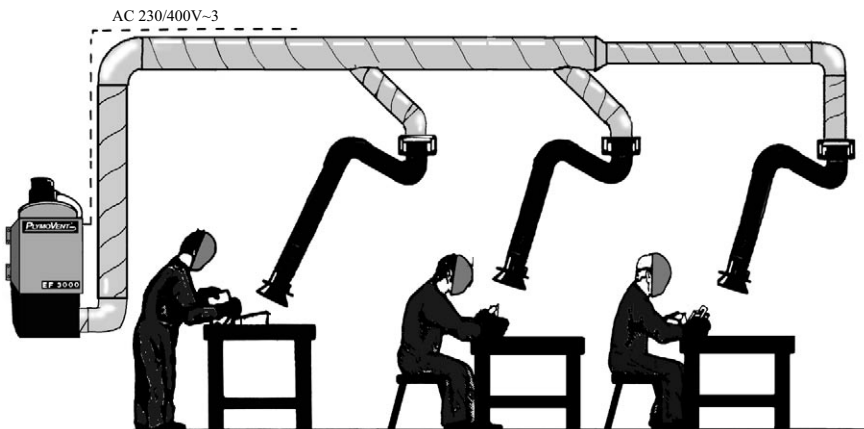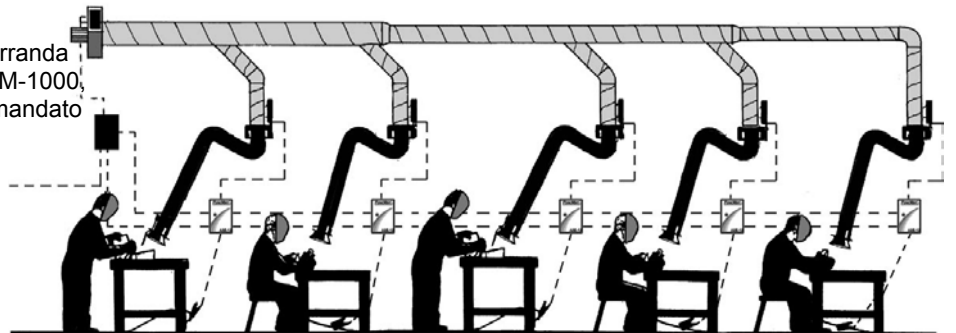

Alt. 3

Impianto centralizzato: 3x EA-3 collegati a filtro elettrostatico mod. EF-3000.

Filtro raccomandato in funzione del n.ro dei bracci:


- EF-2000: 1-2 bracci.*
- EF-3000: 1-3 bracci.*
- EF-5000: 2-5 bracci.*

Se occorrono più bracci usare la serranda automatica mod. ASE-12 (Vd Alt. 2).

*Per uso continuo

Alt. 4

Impianto centralizzato: 3x EA-3 con elettrov. singoli e economizzatore di energia collegati ad un quadro M-1000 per interconnessione con l'elettrov. di spinta.
Vd pag. dati tecnici per economizzatore di energia ES-90.

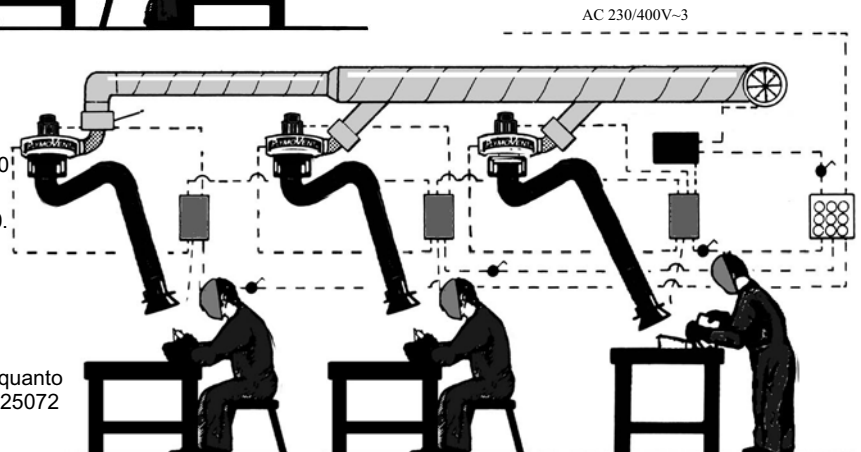

Poichè ogni posto di lavoro ha le sue caratteristiche, quanto sopra suggerito è valido teoricamente. AIRUM 051 6025072